


# CCPA-135-1

## FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

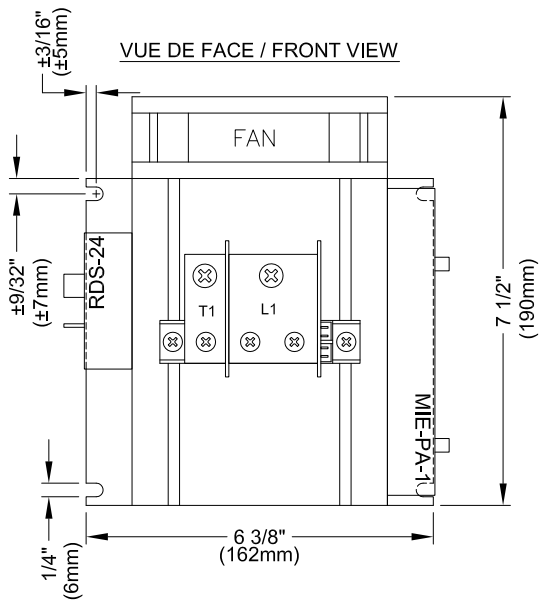

**SPECIFICATIONS:**

**MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE :** TYPE THYRISTORS  
**VENTILATEUR / FAN :** 110 CFM  
**RADIATEUR / HEATSINK :** TYPE 62905  
**ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY :** 24VAC  
**CONTRÔLE MODULANT / MODULATING CONTROL :** TYPE PHASE ANGLE  
**SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL :** 0-10VDC OU/OR 4-20mA  
**MODÈLE / MODEL :** CCPA-135-1  
**COURANT / AMPERAGE :** 135A  
**VOLTAGE :** 48VAC @ 600VAC, 1 PHASE


NOTE: "LUGS" NON-INCLUS / LUGS NOT INCLUDED




DIRECTION D'AIR /  
AIR FLOW

L1 = LIGNE / LINE  
T1 = CHARGE / LOAD

VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

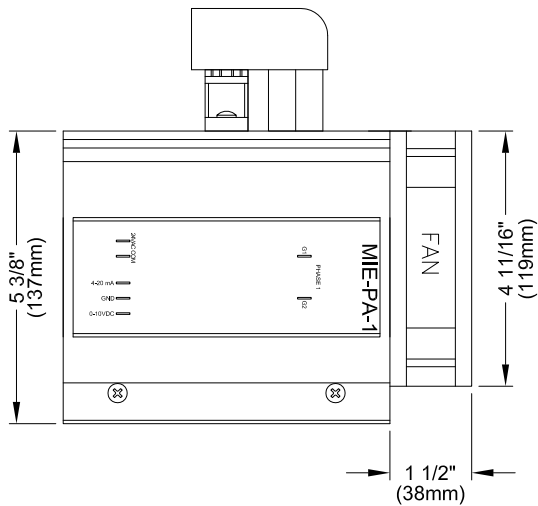

VUE DU HAUT / TOP VIEW

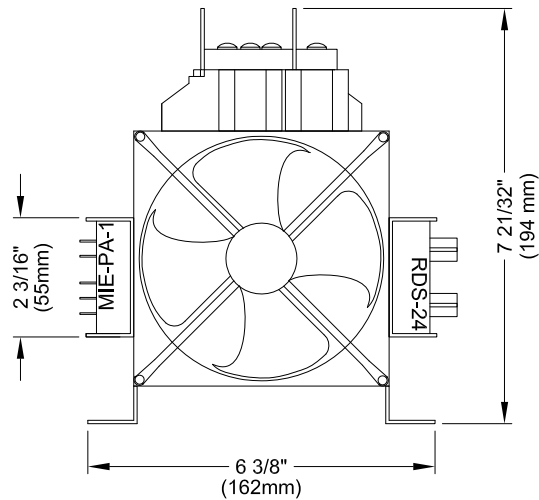

**CRISTAL**

2025 LAVOISIER #135  
 QUEBEC, QC, CANADA  
 G1N 4L6  
 TEL: 1-800-681-9590  
 FAX: 1-418-681-7393  
[www.cristalcontrols.com](http://www.cristalcontrols.com)



CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95  
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE  
 UL Std No. 508  
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

CCPA-135-1

DATE :

MARS 2012